

Urząd Gminy w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec



GKOŚ 630.11.2013

Siedlec 24.06.2013 r.

Przedsiębiorstwo Usługowe
„A D M A R”
Usługi Projektowe i Nadzory
ul. Bolesława Prusa 1
64- 200 Wolsztyn


Wójt Gminy Siedlec w odpowiedzi na pismo Org.28/IV/P/2013 z dnia 13.06.2013 r w sprawie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej związanej z przebudową dróg gminnych w m. Tuchorza wyraża zgodę na odprowadzenie w/w wód do rowu melioracji szczegółowej T-3 dz. nr 454. Włączenie do rowu należy wykonać zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do wiadomości :

1. Rejonowy Związek Spółek Wodnych
Ul. Żeromskiego 16
64-200 Wolsztyn

Sprawę prowadzi : Czesław Basiński
tel. 68 3848521 wew. 24

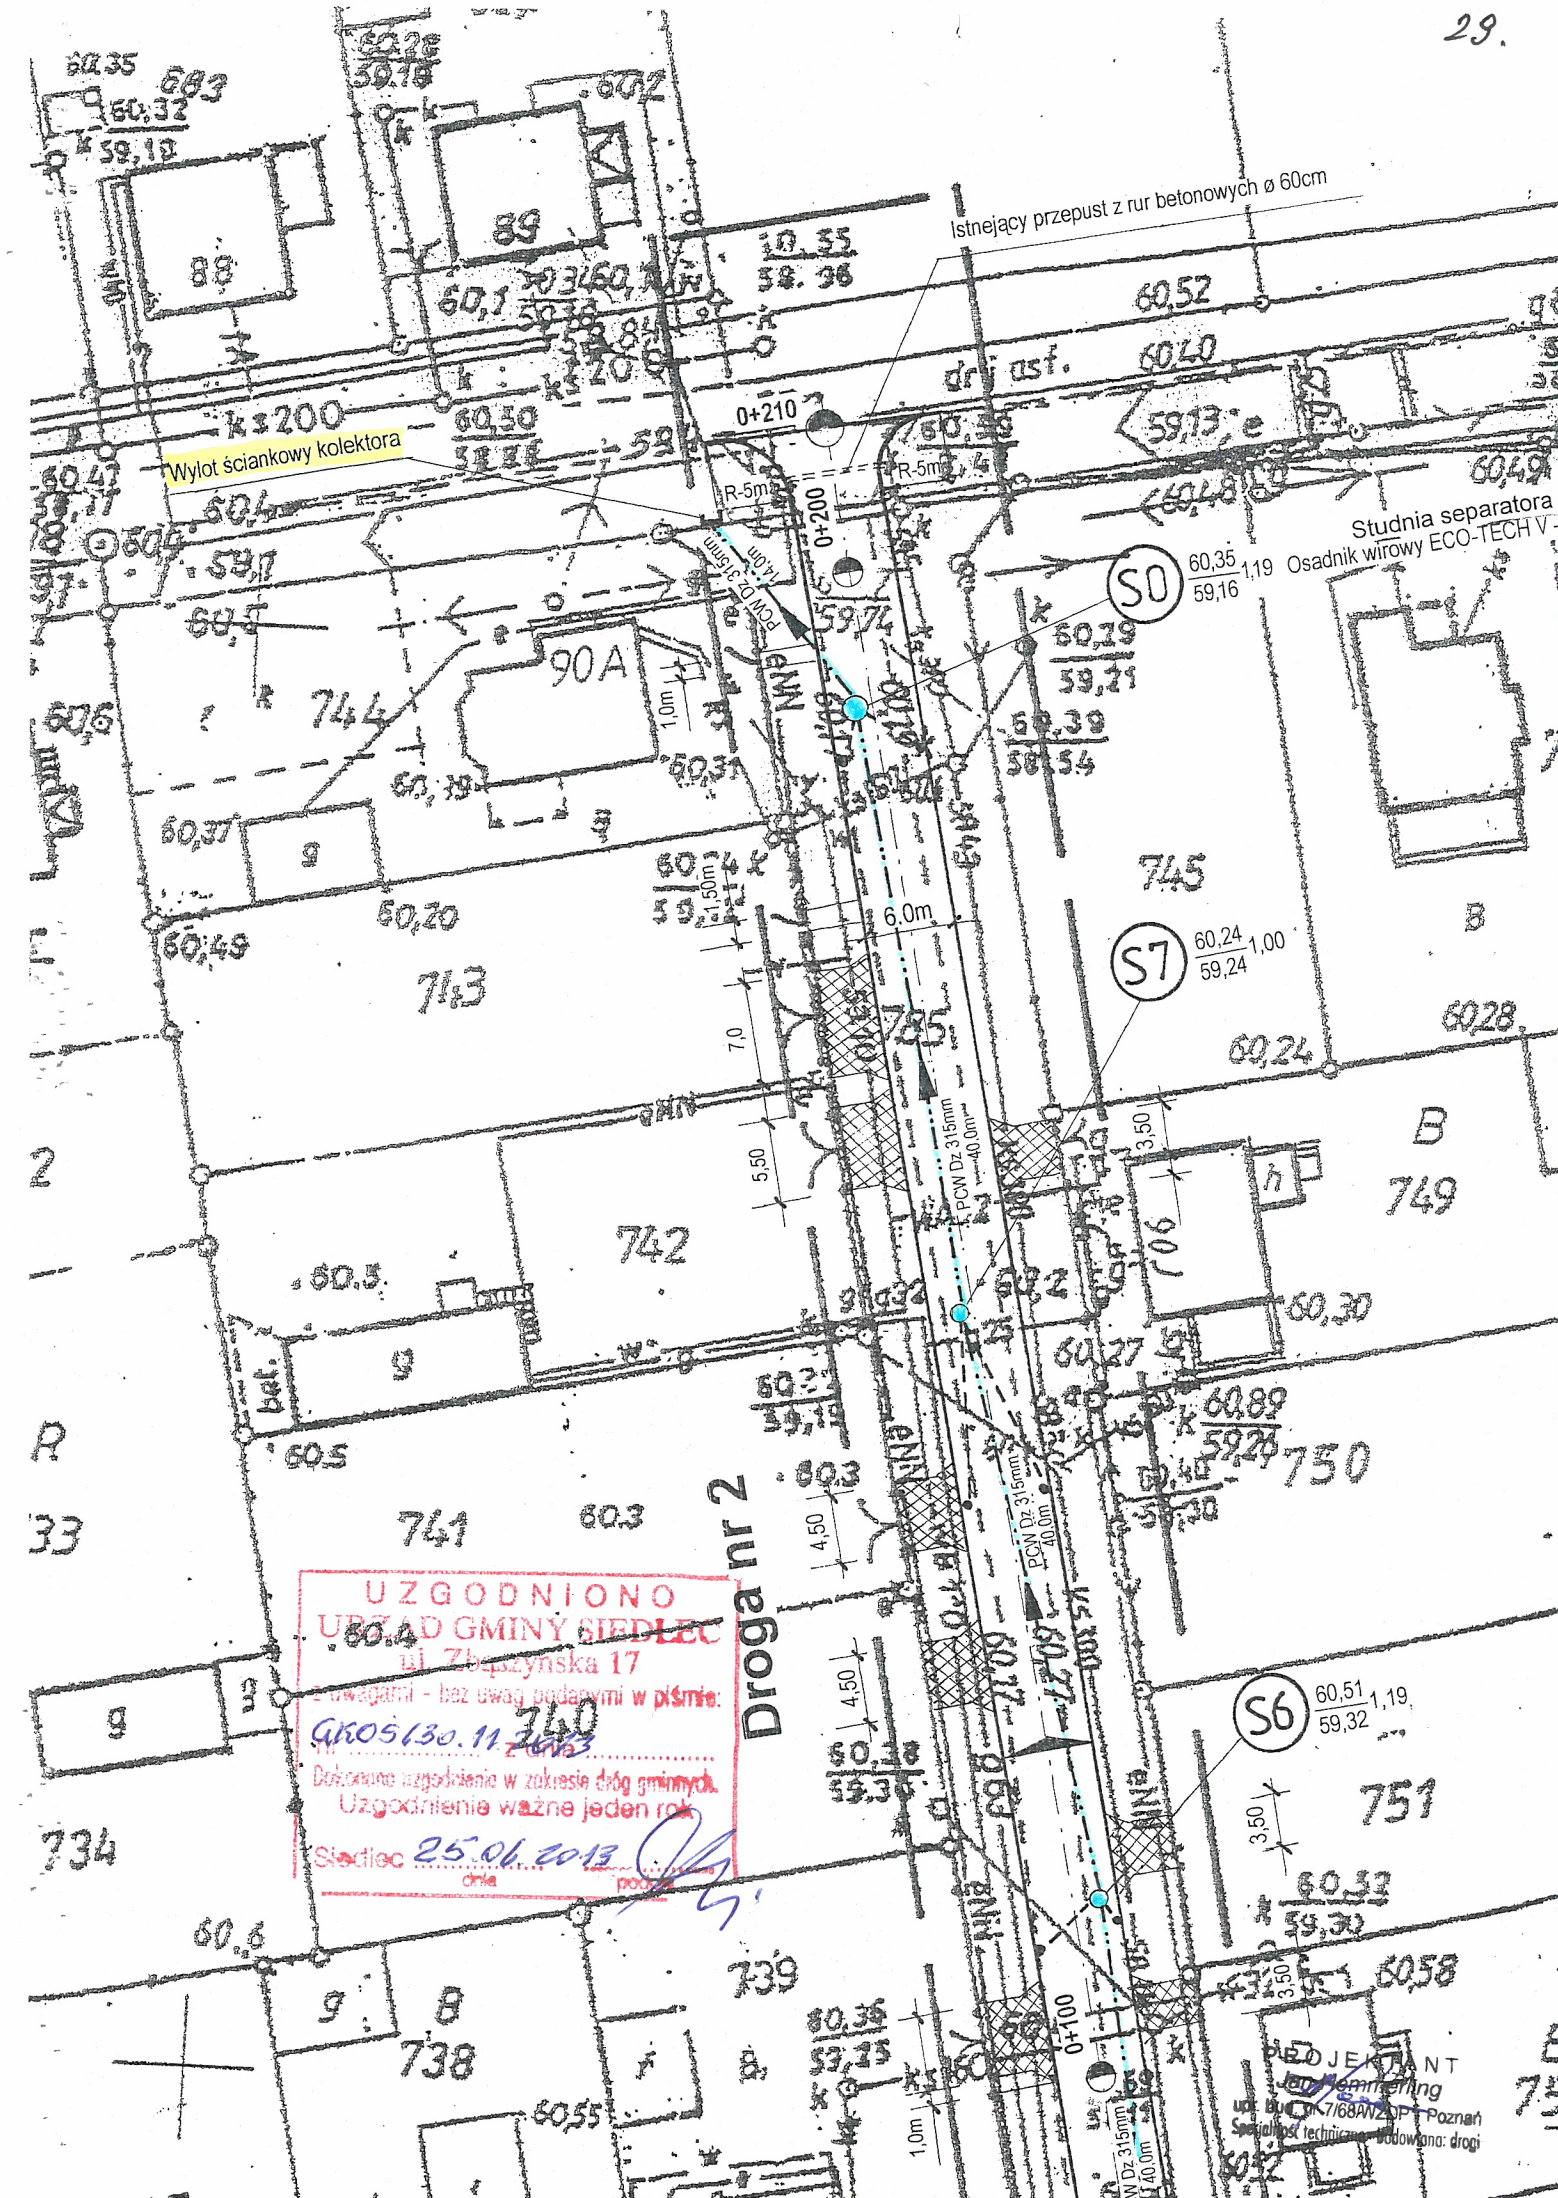

PROJEKTANT
Jan Lemmerling
ul. Bułowa 7/68A WZP - Poznań
Specialność techniczna: budowlana; drogi

WARUNKI TECHNICZNE

**na przebudowę dróg gminnych (osiedle)
w m. Tuchorza, gmina Siedlec.**

urząd Gminy w Siedlcu uzgadnia następujące warunki techniczne na przebudowę dróg gminnych (osiedle) w m. Tuchorza, i tak:

I. Nawierzchnia.

- jezdnia szerokości 5,0 – 6,0 m z kostki betonowej typu „Polbruk” grub. 8cm,
- krawężnik betonowy 100 x 30 x 15 cm na płask na ławie betonowej z oporem,
- ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej typu „Holland” 20 x 10 x 8 cm o szer. 20 cm na ławie betonowej,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego GRH 31,5 mm o grub. 10 cm,
- podłoże stabilizowane cementem $R_m = 1,15$ MPa o grub. 10 cm.

II. Chodnik.

- chodniki o szerokości 1,50 m z kostki betonowej typu „Polbruk” o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm,
- krawężnik betonowy 100 x 30 x 15 cm stojący na ławie betonowej z oporem z betonu kl. B-10,
- obrzeże betonowe 20 x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm.

III. Zjazdy do bram.

- nawierzchnia z kostki betonowej typu „Polbruk” o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm,
- podbudowa z betonu kl. B-10 grub. 10 cm,
- warstwa odsączająca z piasku o grub. 10 cm.
- krawężnik betonowy wtopiony 12 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm oraz na ławie beton. z oporem z betonu kl. B-10.

IV. Kanalizacja deszczowa.

- studnie rewizyjne z rur betonowych \varnothing 100 cm,
- rurociąg kanalizacyjny z rur PCW Dz 315 mm,
- rurociąg kanalizacyjny z rur PCW Dz 250 mm,
- studzienki ściekowe z rur betonowych \varnothing 50 cm,
- przykanaliki z rur PCV \varnothing 200 mm.

SOLTYŚ
wies Tuchorza
Gmina Siedlec

URZĄD GMINY SIEDLEC
64-212 Siedlec
ul. Zbyszowska 17

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

Wolsztyn, dnia 18-06-2013 r.

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w WOLSZTYNIE**

ul. Przemysłowa 9, 64-200 Wolsztyn
NIP 923-15-45-460, REGON 411141403
tel./fax 68 347 16 70

PZD.4201.88.2013

**Przedsiębiorstwo Usługowe
„ADMAR”
Usługi Projektowe i Nadzory
ul. Bolesława Prusa 1
64 – 200 Wolsztyn**

DECYZJA

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych. (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami), § 71 ustawy z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) oraz art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie uzgadnia:

**Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową nr 3792P (dz. nr 459)
w m. Tuchorza, gmina Siedlec.**

bez uwag

UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem tut. Zarządu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Wolne od opłat skarbowych
Część III pkt 44 załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635)

z up. ZARZĄDU POWIATU

**Tadeusz Majchrzak
KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie**

Sprawę prowadzi:
Sławomir Wojtkowiak
specjalista ds. dróg